

โครงการ

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล

กว้าง 26.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร

	เจ้าพนักงาน จัดการบริหารส่วนด้านอาสา ด้านเมือง จังหวัดสงขลา	โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1 ตอน 1 ด้าน		สัญญา (ฉบับร่าง) เอกสารแนบท้ายสัญญา		สัญญา (ฉบับร่าง) เอกสารแนบท้ายสัญญา		สัญญา (ฉบับร่าง) เอกสารแนบท้ายสัญญา		สัญญา (ฉบับร่าง) เอกสารแนบท้ายสัญญา	เอกสาร 03/2559	สัญญา พ.ศ. 2559	เลขที่ 2	จำนวน 4
--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	-------------------	--------------------	-------------	------------

หมายเหตุ

1. ส่งเจ้าพนักงานให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประมาณ 80-120 เมกาสตร ซึ่งนี้ให้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอนกรีตที่ใช้ประมาณ 15 = 15 = 15 เมกาสตร 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 กก./ลบ.ม.
2. EXPANSION JOINT จะตั้งก่อนสร้างทุกระยะ 80-120 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอนกรีตที่ใช้ประมาณ 15 = 15 = 15 เมกาสตร
3. MATIC JOINT SEALER ให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M. 175-80 (1974) ASTM. D. 190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70, ASTM. 1753-67 (1973)
5. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก. 737) แทนเหล็กเส้นตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบก่อนเลือกใช้ WIRE MESH 5-6-การหล่อทับจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่ที่หล่อเหล็กและวางท่อน้ำที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.
6. เหล็กเส้นให้ใช้เหล็กเส้นมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มอก. 24-2527
7. รอยต่อที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท.
8. กรณีเป็น "เขตร" ยกเว้นที่จะเป็นแบบอื่น
9. รอยต่อในคอนกรีตตามแบบ EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องมือที่ใช้คอนกรีตได้เฉพาะ
10. การหล่อคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVING ในกรณีที่ใช้เป็นเครื่องหล่อคอนกรีตได้เฉพาะ


ซึ่งใช้ไว้ในงานลาดยางไม่เกิน 30 เมตร

กรณีทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยลาดยางจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยลาดยางและขีดเส้น

ทั้งนี้โดยวางที่ลาดจะต้องไม่เกิน 2 ซม.

การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง

1. ให้ทำการปาดร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก และร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิท
2. ให้ทำการรองที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้โดยจะทาให้ทั่วบริเวณลาดยางแล้ว โดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องพ่นก็ได้แล้วจึงโรยให้แห้ง ซึ่งก็ทำการพ่นลาดยางแล้วให้แห้งให้สะอาดให้โดยให้ดูตามแบบที่ได้กำหนดไว้
3. ให้ทำการจัดและซ่อม JOINT แบบต่างๆ โดยพื้นที่ที่สามารถจะกระทำได้
4. การซ่อมต่าง JOINT จะต้องทำโดยซ่อมด้วยเครื่องมือ

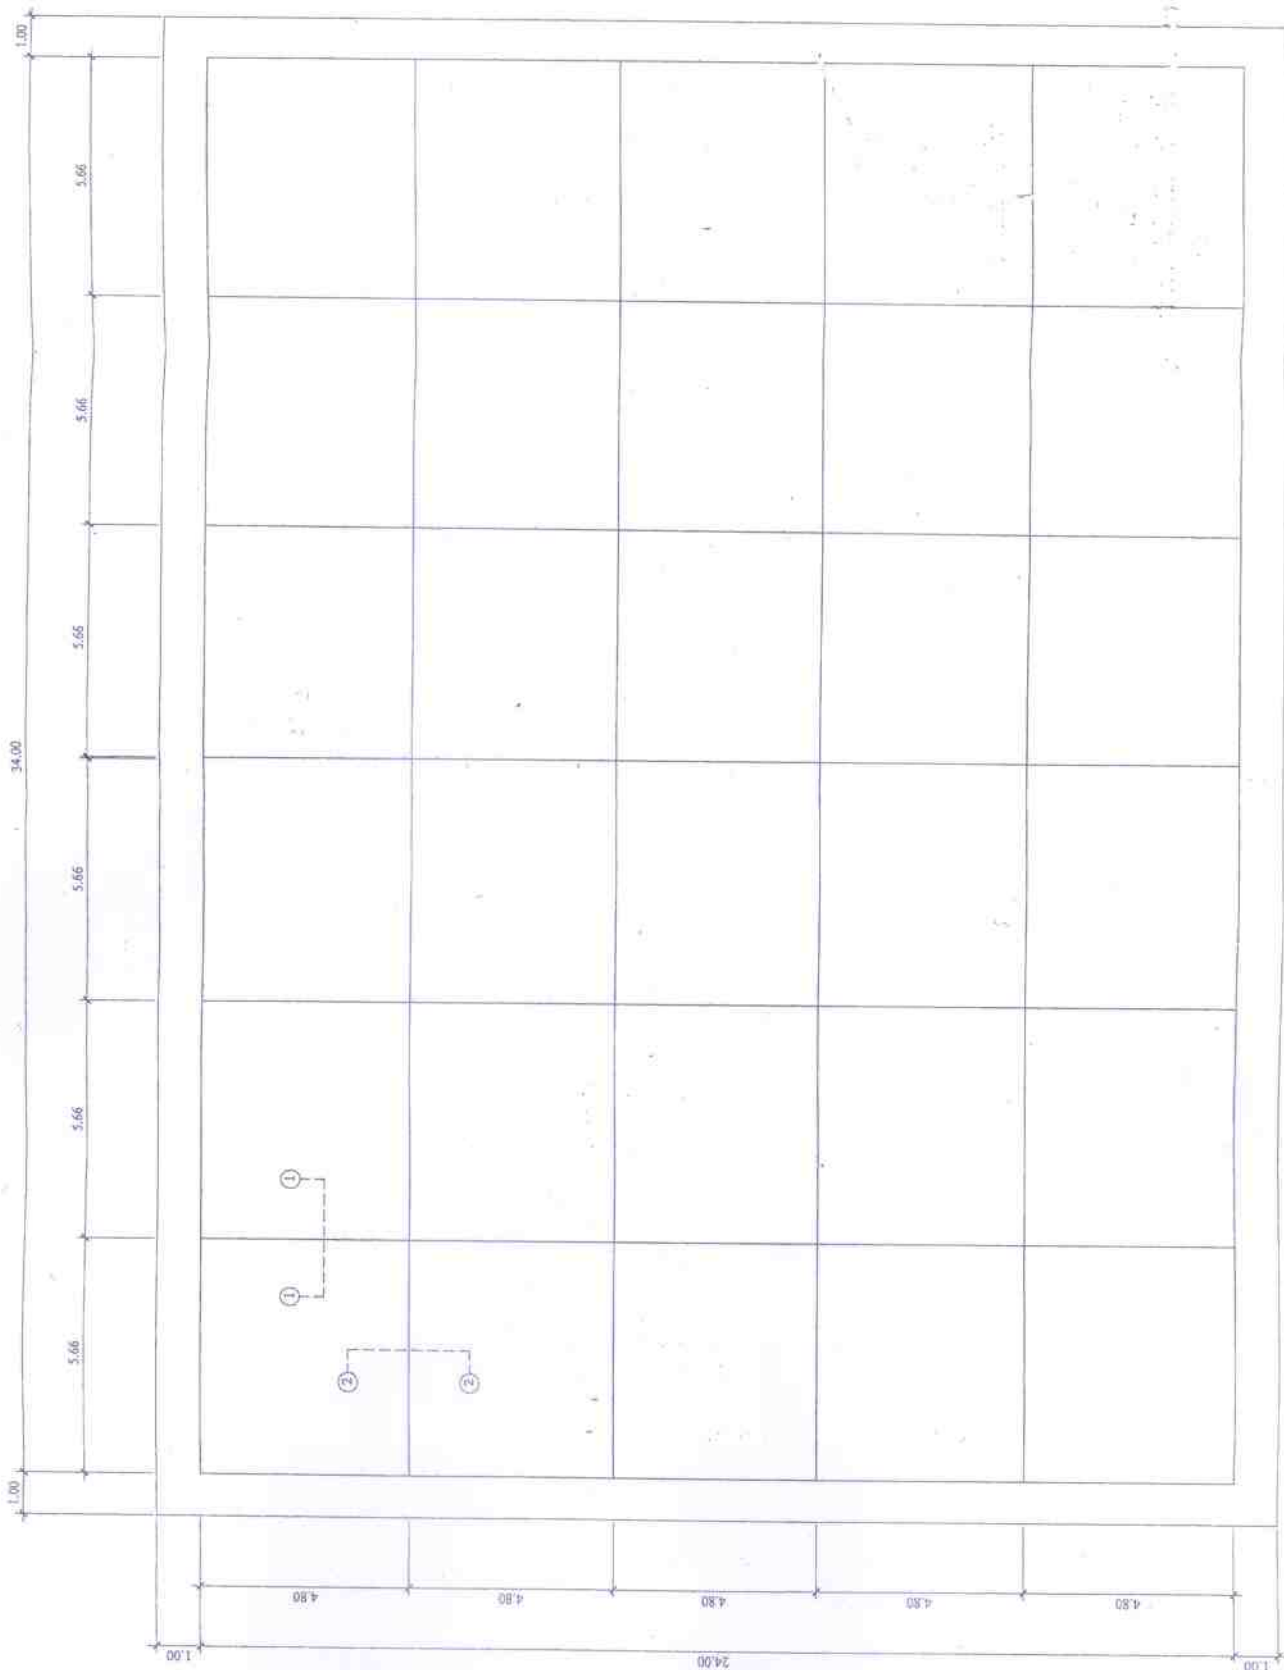

2





NOTE: use only positive numbers. $\Delta \text{H}^\circ_{\text{f}}(\text{H}_2\text{O}) = -285.8 \text{ kJ/mol}$ $\Delta \text{H}^\circ_{\text{f}}(\text{H}_2\text{O}) = -241.8 \text{ kJ/mol}$



แก้ไขขนาดจากรูปแบบเดิมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดังนี้


1. แกะไขขนาดความหนาตินถูกฝังคืบตื้นนั้นจาก 0.20 ม.เป็น 0.15 ม.
2. แกะไขขนาดความหนาพรายหยาบรองพื้นจาก 0.10 ม.เป็น 0.05 ม.
3. แกะไขขนาดความหนาคอนกรีตจาก 0.15 ม.เป็น 0.12 ม.

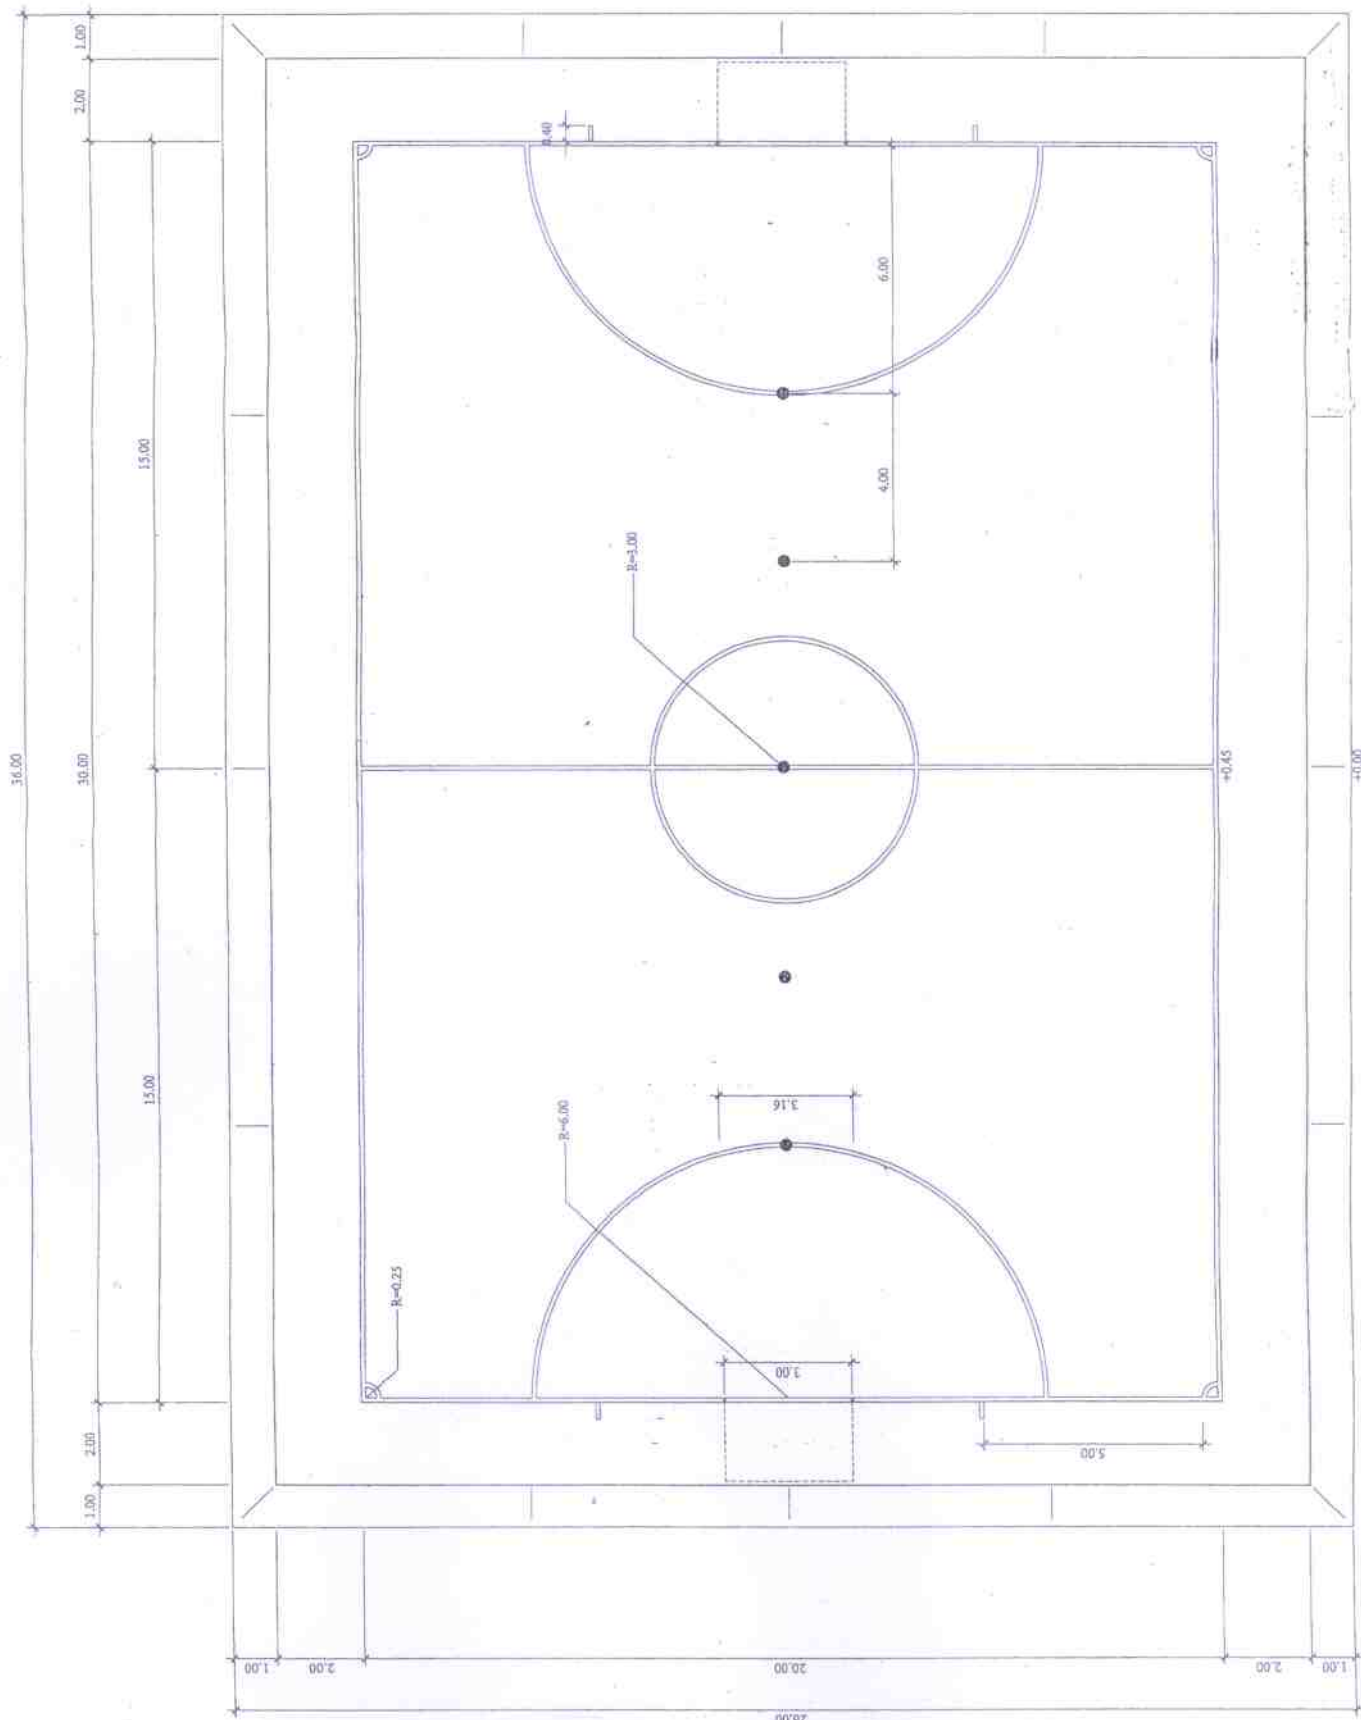

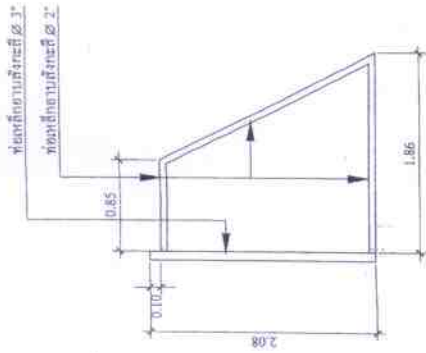


รูปด้านข้าง

www.mhhe.com 1-800

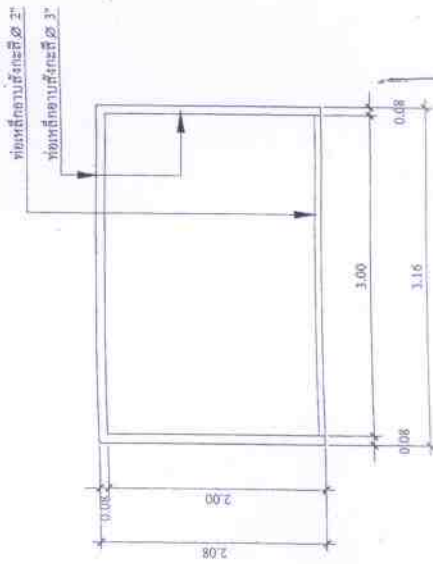


ในด้านนี้

05:11 11/01/2014 1:50

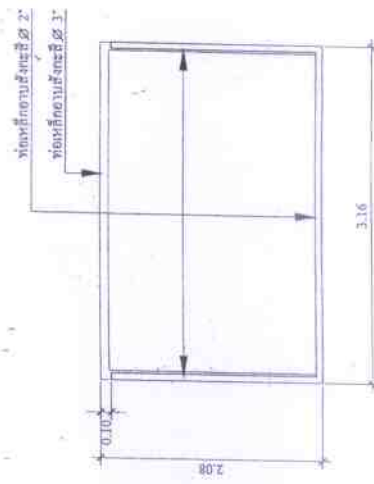

รูปด้านหลัง

05:1 негизуат

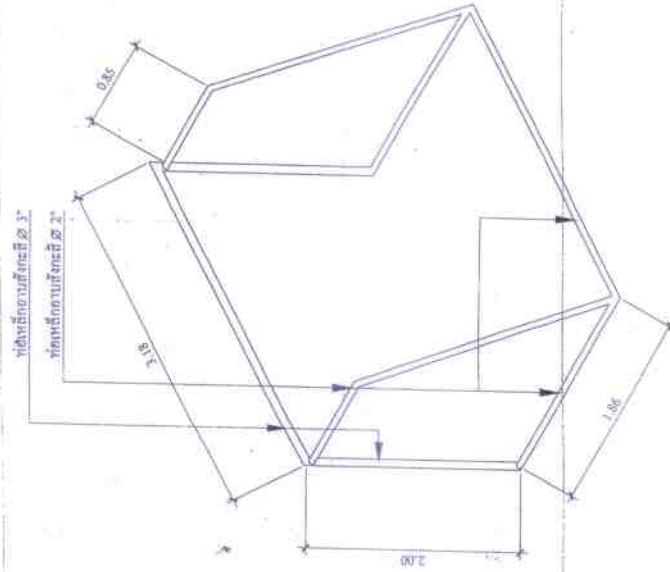

รูปทัศนียภาพ

[illegible]